UWAGA
Każdy rodzaj ingerencji sieci infrastruktury (z wodociągu, kabla telekomunikacyjnego, kanalizacji, rurociągu gazowego, kabla energetycznego, rurociągu ciepłowniczego) musi Posiadać zinwentaryzacji na mapach numerycznych.
Dane dotyczące istniejącej infrastruktury podziemnej należy uzyskować na wypadku zamówienia podczas robót budowlanych.

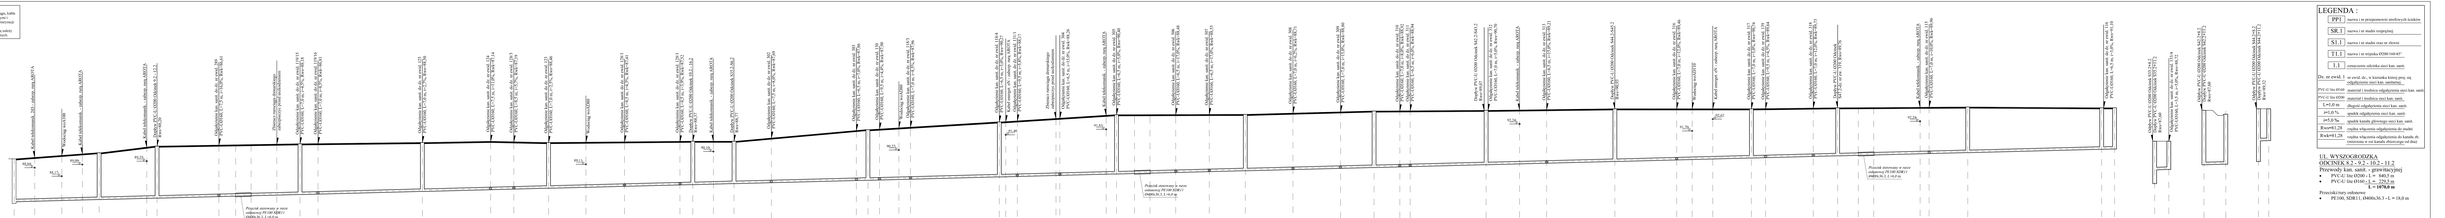
Rzędna terenu
Rzędna dna kanału
Głębokość
Materiał spadek
Odległości do skrzyż. i zał.
Odległości do i między studz.
Odległości między studz.
Odległości nast.
Oznaczenie studni
Oznaczenie odcinka
Pojazd zatrzymany w miejscu zamówienia PT.OC.0.00.01 (MB/96.31.2.1-01.P.0)
Pojazd zatrzymany w miejscu zamówienia PT.OC.0.00.02 (MB/96.31.2.1-02.P.0)
Pojazd zatrzymany w miejscu zamówienia PT.OC.0.00.03 (MB/96.31.2.1-03.P.0)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.1)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.2)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.3)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.4)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.5)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.6)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.7)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.8)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.9)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.10)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.11)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.12)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.13)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.14)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.15)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.16)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna wg.S.T.0.0.1.17)
Studzienka PVC-U 0.6/0.6 (rzędna